

Figure 8
 Comparaison entre les résistogrammes mesurés (c) ou corrigés (b)
 et la mesure de référence à -25cm ne présentant pas de cavité (a).
 Mesure sur la charpentière au niveau -5 cm.

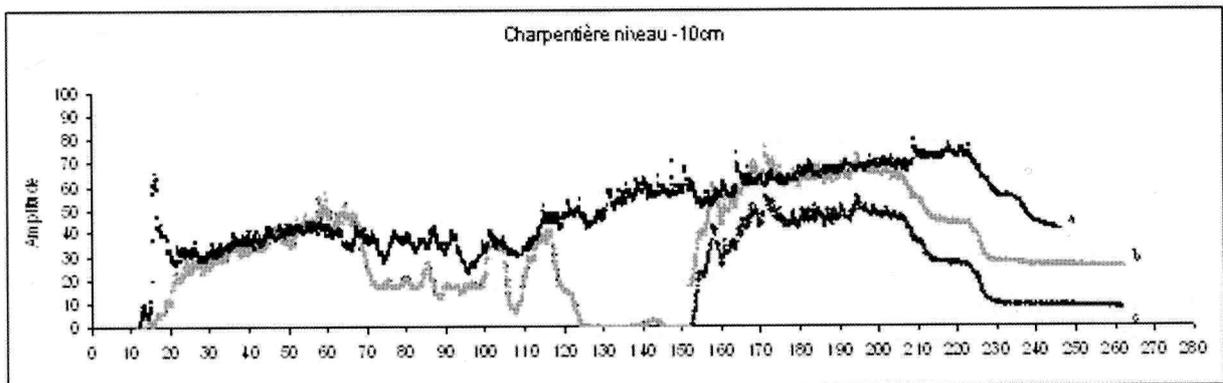


Figure 9
 Comparaison entre les résistogrammes mesurés (c) ou corrigés (b)
 et la mesure de référence à -25cm ne présentant pas de cavité (a).
 Mesure sur la charpentière au niveau -10 cm.