

Figure 10
Comparaison entre les résistogrammes mesurés (c) ou corrigés (b)
et la mesure de référence à -25cm ne présentant pas de cavité (a). Mesure sur la charpentièrre au niveau -15 cm.

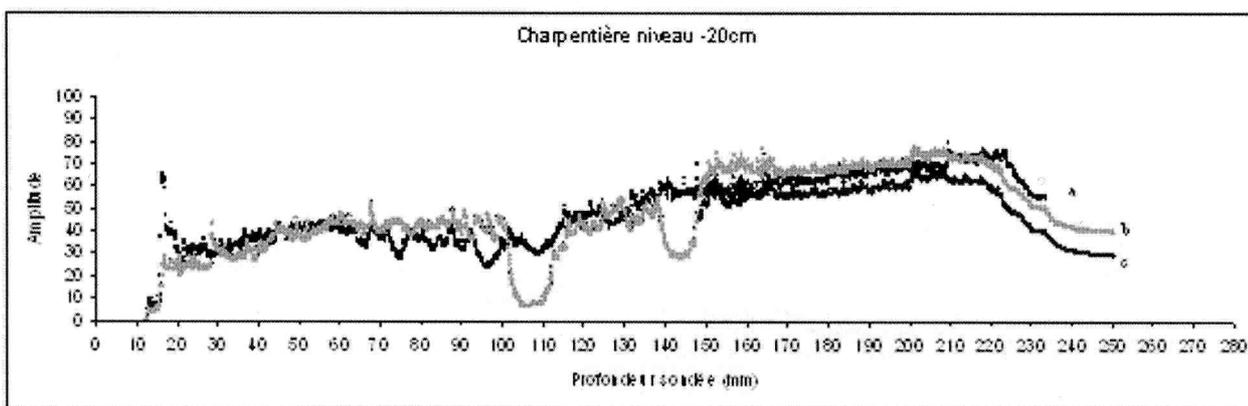


Figure 11
Comparaison entre les résistogrammes mesurés (c) ou corrigés (b)
et la mesure de référence à -25cm ne présentant pas de cavité (a). Mesure sur la charpentièrre au niveau -20 cm.