



Carte d'aptitude du sol à l'évacuation souterraine des eaux usées traitées

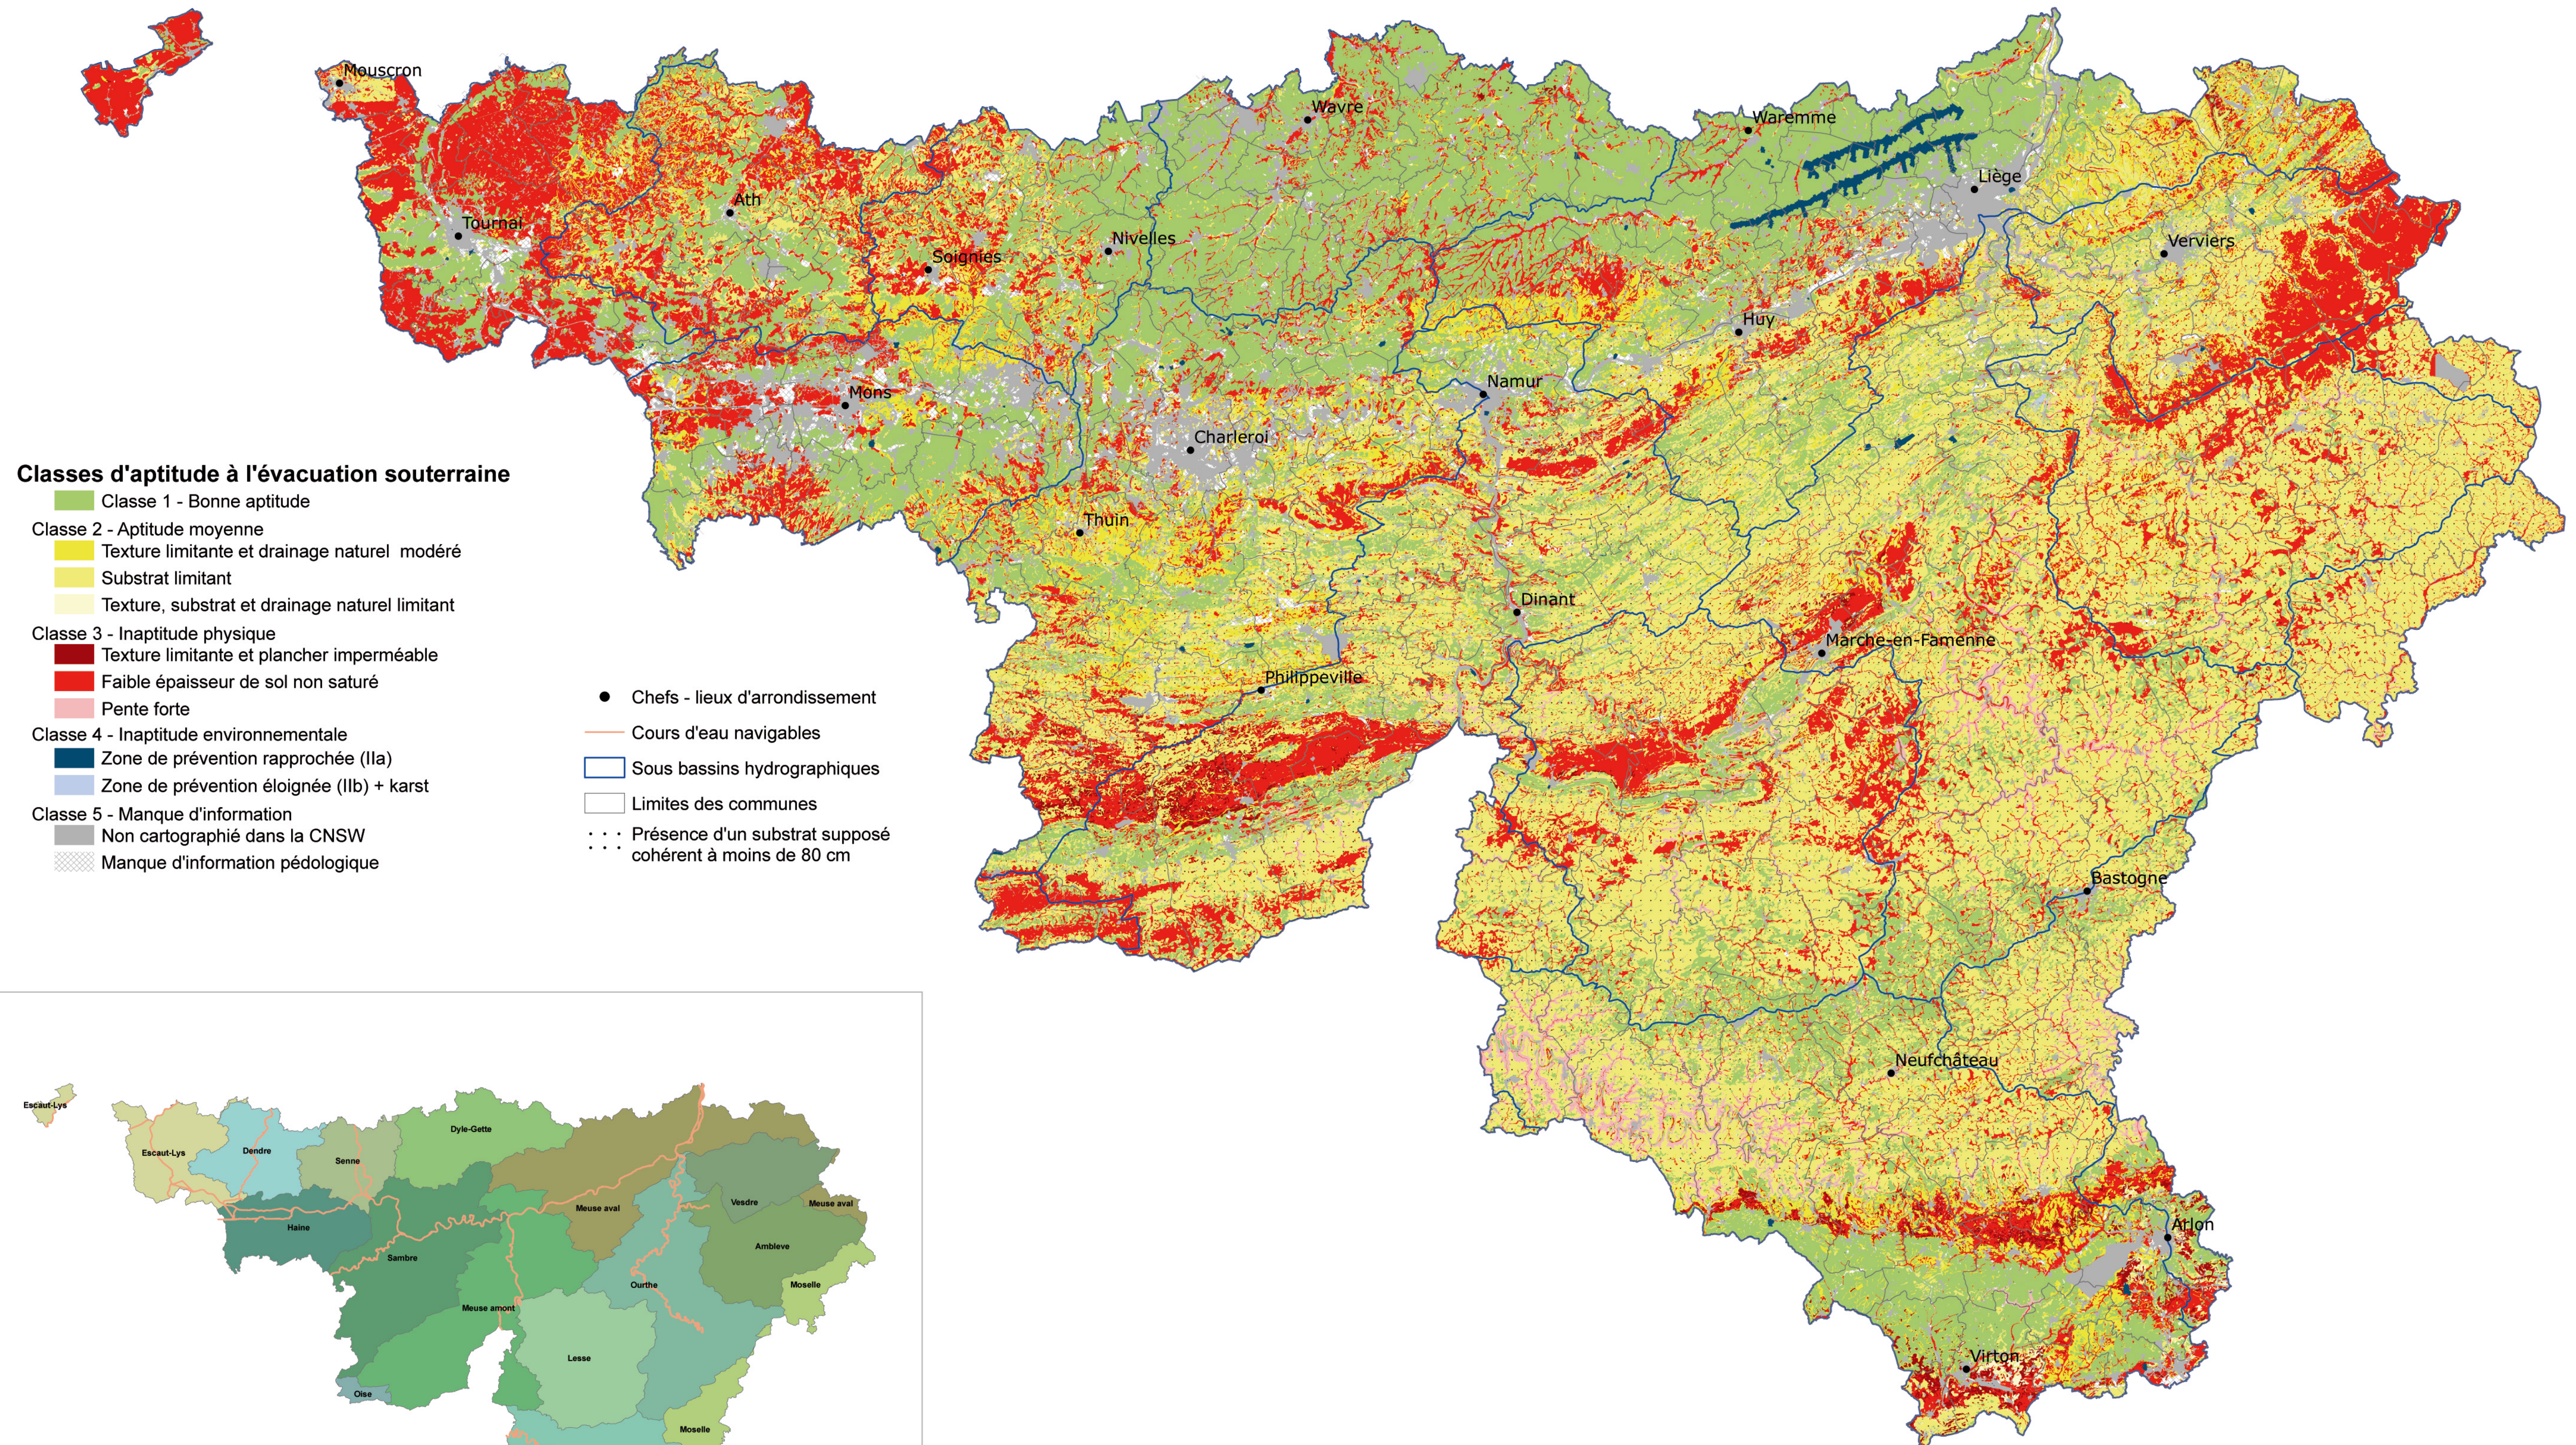

Classes d'aptitude à l'évacuation souterraine

- Classe 1 - Bonne aptitude
- Classe 2 - Aptitude moyenne
 - Texture limitante et drainage naturel modéré
 - Substrat limitant
 - Texture, substrat et drainage naturel limitant
- Classe 3 - Inaptitude physique
 - Texture limitante et plancher imperméable
 - Faible épaisseur de sol non saturé
 - Pente forte
- Classe 4 - Inaptitude environnementale
 - Zone de prévention rapprochée (IIa)
 - Zone de prévention éloignée (IIb) + karst
- Classe 5 - Manque d'information
 - Non cartographié dans la CNSW
 - Manque d'information pédologique

- Chefs - lieux d'arrondissement
- Cours d'eau navigables
- Sous bassins hydrographiques
- Limites des communes
- ⋯ Présence d'un substrat supposé cohérent à moins de 80 cm

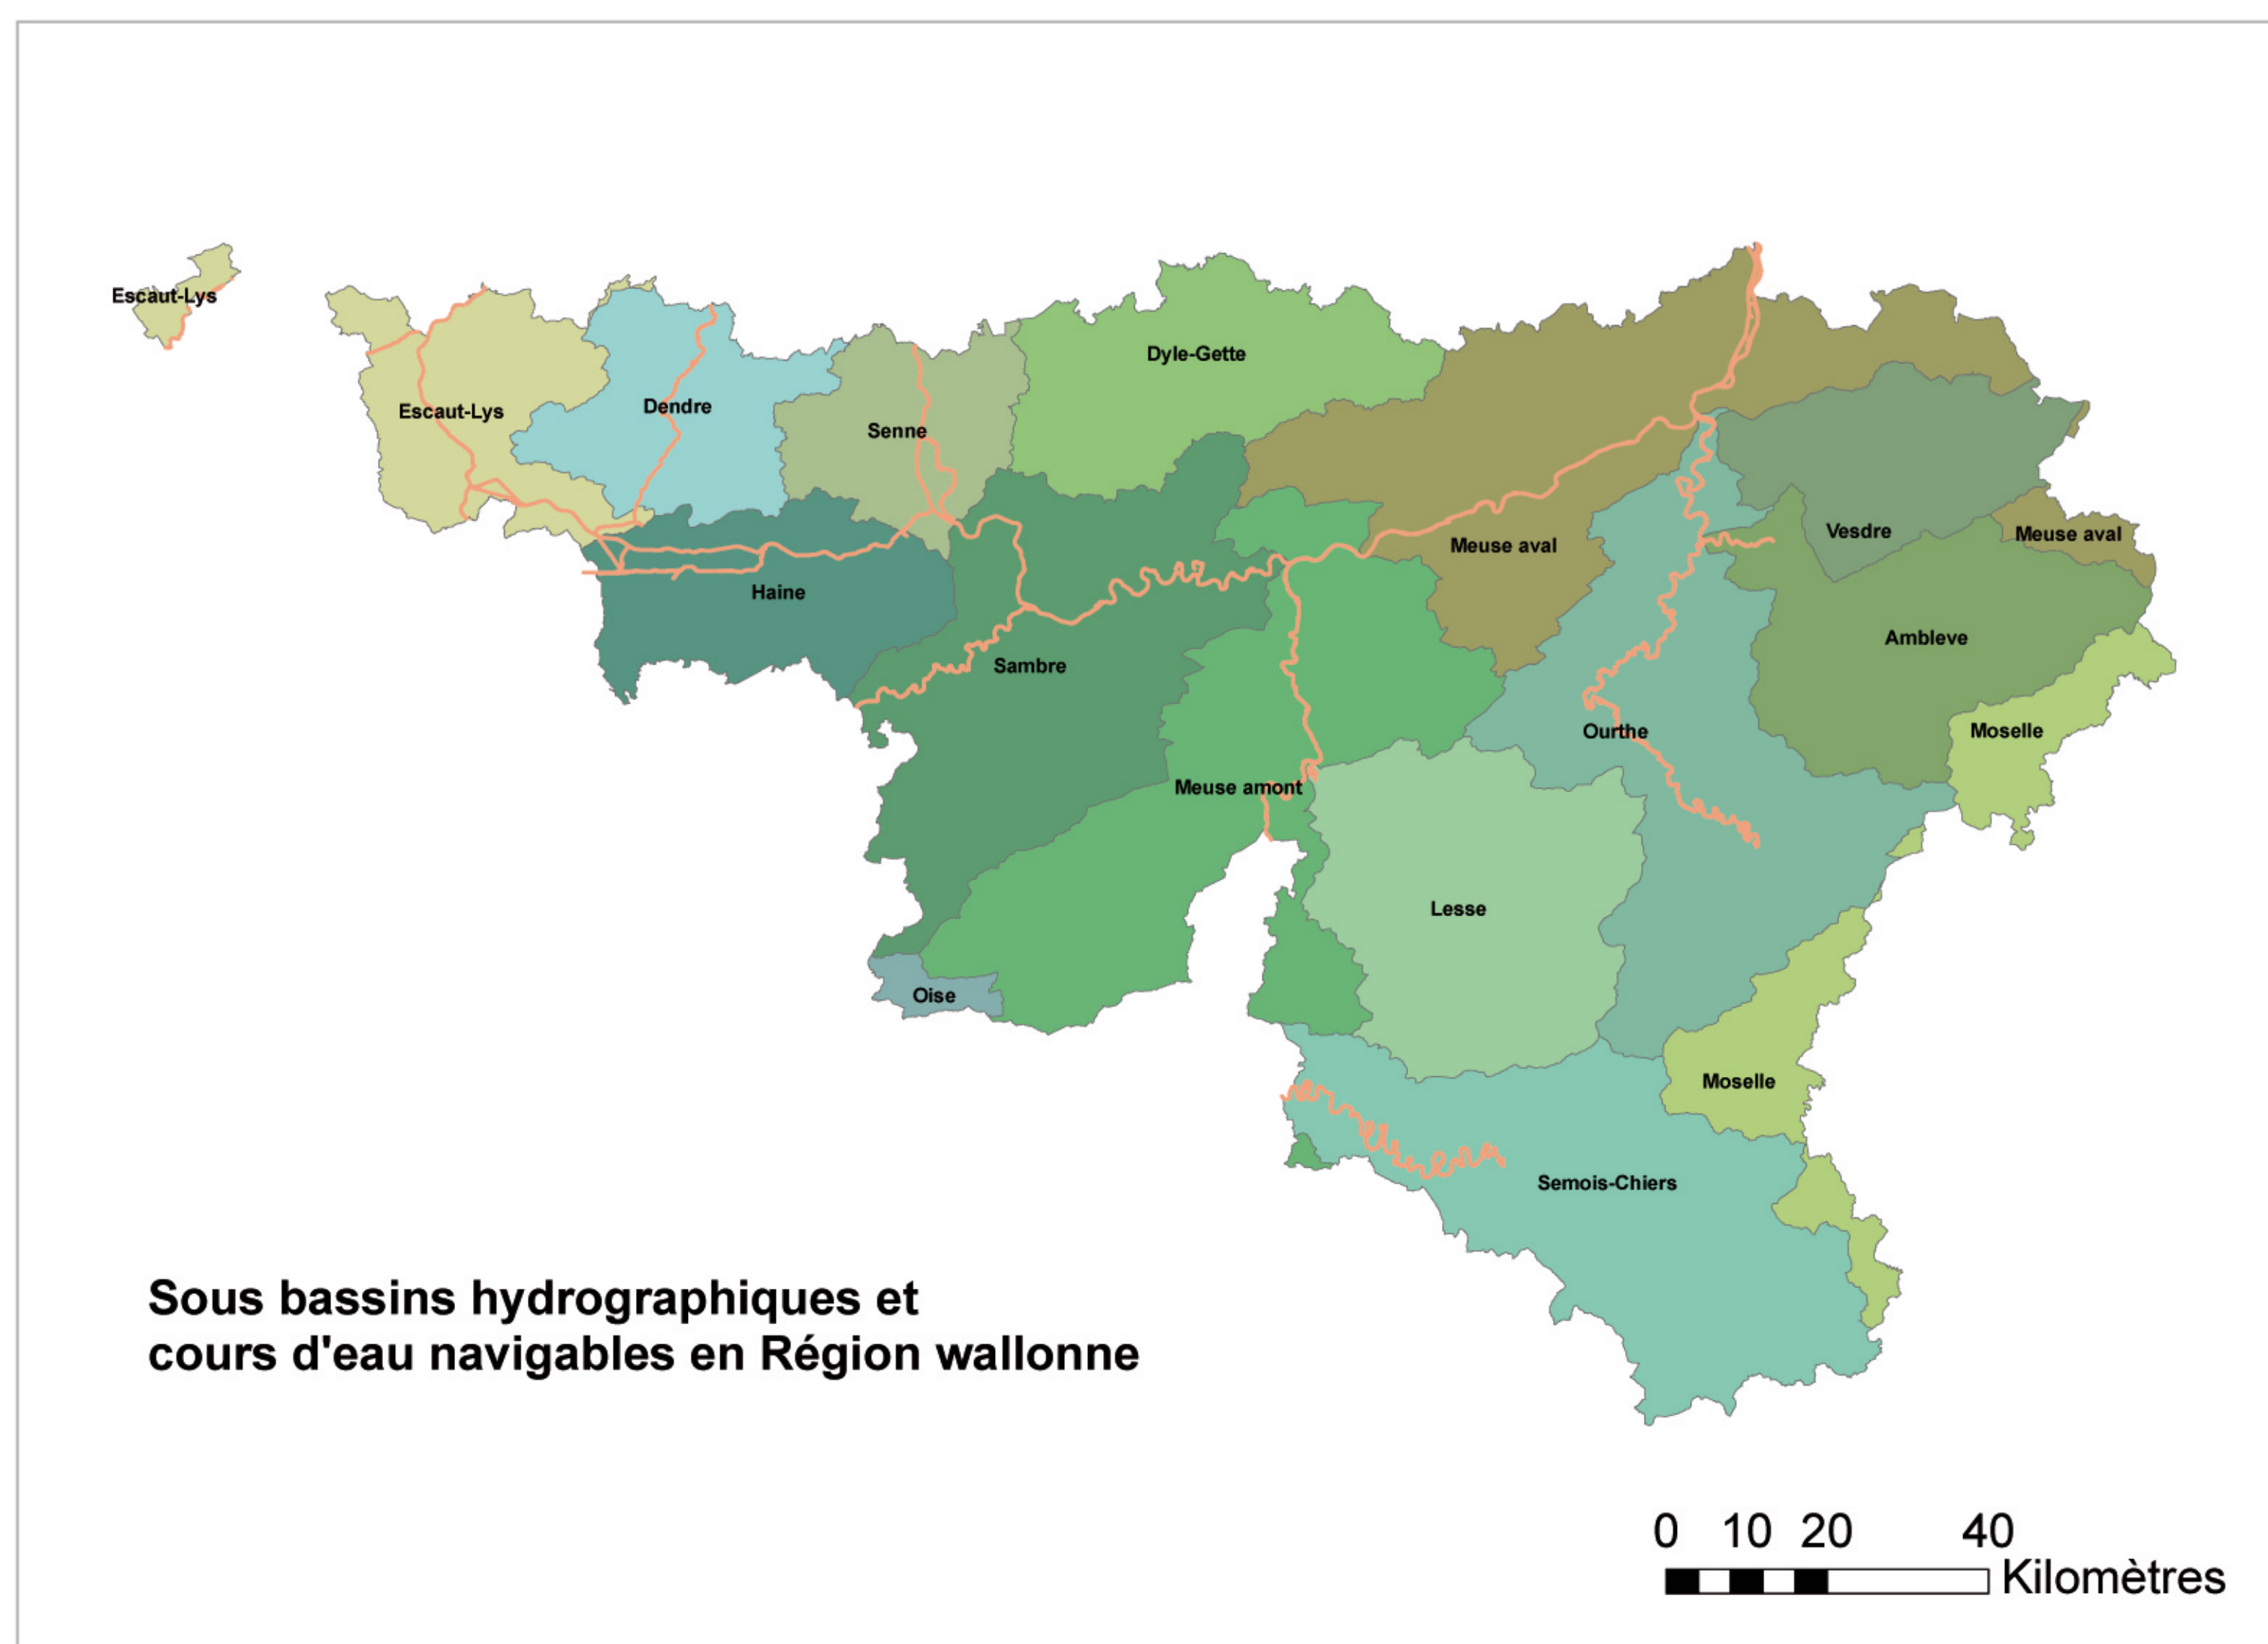

Infographie : Ir. C. Fripiat
A. Hulpiau

Documents sources : MRW - DGRNE
MRW - DGA



0 15 30 60 Kilomètres

Evaluation cartographique de l'aptitude du sol à l'évacuation souterraine des eaux usées traitées

Fripiat Céline (1), Hulpiau Adrien (1), Vandenberghe Christophe (1), Lejeune Jean-Luc (2), Marcoen Jean Marie (1)

1: Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de Gembloux, Passage des Déportés 2 B-5030 Gembloux, +32(0)81/62.25.40.

2: Société Publique de Gestion de l'Eau, Avenue de Stassart 14-16 B-5000 Namur, +32(0)81/25.19.30

fripiat.c@fsagx.ac.be; hulpiau.a@fsagx.ac.be; vandenberghe.c@fsagx.ac.be; jean-luc.LEJEUNE@spge.be; marcoen.jm@fsagx.ac.be